


| | |
|----|------------|
| 图名 | 填埋场封场覆盖体结构 |
| 比例 | |
| 日期 | |
| 设计 | |
| 审核 | |
| 批准 | |

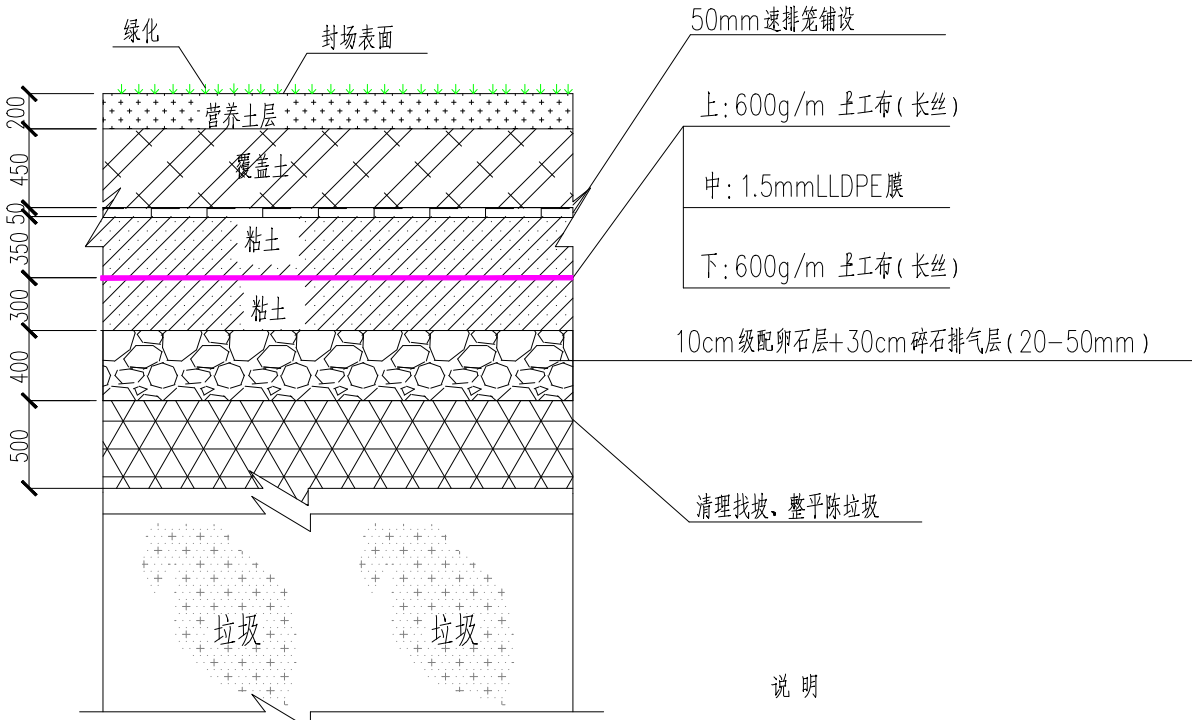

填埋场封场覆盖体结构

说明

1. 本图尺寸之单位为 mm .
2. 覆盖体应在填埋场整平后再施工。
3. 粘土中不应含有树根、树枝、杂草、砾石、铁丝及玻璃等杂物，砾石粒径不大于30mm，施工时分层夯实并达到90%的最大干容重。

| 编号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量 Kg | | 备注 |
|----|------------|---------------------|----|----|----|-------|----|----|
| | | | | | | 单重 | 总重 | |
| 1 | 营养土 | 营养土厚度0.2m | | | | | | |
| 2 | 覆盖土 | 厚度0.45m | | | | | | |
| 3 | 速排笼铺设 | 50mm | | | | | | |
| 4 | 粘土 | 厚度0.65m | | | | | | |
| 5 | 土工布(长丝) | 600g/m ² | | | | | | |
| 6 | LLDPE膜 | 厚度1.5mm | | | | | | |
| 7 | 级配卵石层+碎石层 | φ20-50mm | | | | | | |
| 8 | 清理找坡、整平陈垃圾 | 厚度0.5m | | | | | | |